

# CDT 30S-40S MKIII

Service manual

Rev. 1.1

**Dantherm**<sup>®</sup>  
CONTROL YOUR CLIMATE

# Einführung

## Übersicht

### Inhalt

---

Dieses Handbuch ist in folgende Abschnitte unterteilt:

Einführung.....	1
Übersicht .....	1
Allgemeine Warnhinweise.....	3
Installations- und Bedienungsanleitung.....	4
Produkt- und Funktionsbeschreibung .....	4
Anweisung für Vorbereitung und Transport.....	7
Bedienungsanleitung.....	11
Zubehör.....	18
Serviceanleitung .....	19
Vorbeugende Wartung.....	19
Fehlersuche und -behebung .....	27
Entsorgung .....	28
Appendix.....	30
Technische Daten.....	30
Abmessungen .....	31
Konformitätserklärung .....	32
Schaltplan .....	33
Index.....	34

---

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

de

## Übersicht, *Fortsetzung*

---

<b>Entfeuchter</b>	<p>In diesem Handbuch werden die folgenden tragbaren Entfeuchter-Typen von Dantherm behandelt:</p> <p>CDT 30S MK III Artikel-Nr. 351111 CDT 40S MK III Artikel-Nr. 351113</p>
<b>Warnhinweis</b>	<p><b>Für einen korrekten Betrieb und eine ordnungsgemäße Wartung der Geräte ist dieses Handbuch sorgfältig zu lesen.</b></p> <p>Das Handbuch ist vor der erstmaligen Inbetriebnahme des Entfeuchters vollständig durchzulesen. Zur Vermeidung von Personen- und/oder Materialschäden ist eine genaue Kenntnis des korrekten Betriebsablaufes und aller Sicherheitsvorrichtungen erforderlich.</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Das Handbuch ist für Benutzer und Techniker bestimmt, die vorsorgliche Wartungsarbeiten und Reparaturen ausführen.</p> <p>Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen, die nicht über die erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse verfügen, benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen bekommen haben, wie das Gerät sicher zu benutzen ist und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.</p>
<b>Copyright</b>	<p>Die Vervielfältigung des Handbuches im Ganzen oder in Teilen ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Dantherm zulässig.</p>
<b>Vorbehalt</b>	<p>Dantherm behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen und Verbesserungen am Produkt und Handbuch vorzunehmen.</p>

---

## Allgemeine Warnhinweise

---

**Warnhinweis:**

Die Entfeuchter enthalten ein brennbares Kältemittel. Treffen Sie folgende Vorkehrungen, um jegliche Gefahr zu vermeiden:

**Achtung:**

- Beachten Sie bitte, dass Kältemittel keinen Geruch haben können.

**Anforderungen an den Standort (Installation und Lagerung):**

- Das Gerät muss in einem Raum mit einer Bodenfläche größer als 4 m<sup>2</sup> installiert, betrieben und gelagert werden. Überprüfen Sie, ob es irgendwelche lokalen Vorschriften gibt, die Sie beim Installieren oder Lagern des Geräts beachten müssen.
- Das Gerät muss in einem Raum ohne dauerhaft aktive Zündquellen (zum Beispiel: offenes Feuer, eine in Betrieb befindliches Gasgerät oder ein in Betrieb befindlicher Elektro-Lufterhitzer) gelagert werden.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen während des Betriebs frei von Verstopfungen.

**Zu vermeidende Handlungen (Betrieb und Handhabung):**

- Seien Sie bei der Handhabung des Geräts besonders vorsichtig, um keine Beschädigungen zu verursachen, die zu einem Leck im Kühlkreislauf führen können.
- Verwenden Sie zum Beschleunigen des Entfrostens oder zum Reinigen keine anderen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen.
- Nicht anbohren oder verbrennen.

**Im Falle eines Feuers:**

- Bei einem Feuer können giftige Dämpfe entstehen. Im Falle eines Feuers müssen Sie den Raum daher so schnell wie möglich verlassen.
-

## Installations- und Bedienungsanleitung

### Produkt- und Funktionsbeschreibung

**Einführung** In diesem Kapitel wird das Modell CDT 30S/40S MKIII mit seinen Funktionen beschrieben.

**Funktionsweise** Luftstrom durch den Entfeuchter:

#### Veränderung der Luft beim Durchlauf durch den Entfeuchter:

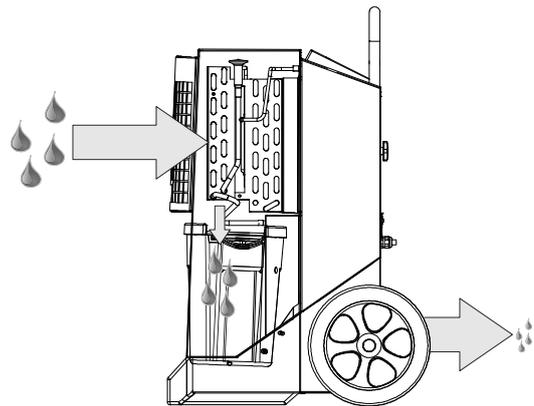
Der Ventilator zieht feuchte Luft durch einen Filter in den Entfeuchter.



Die Luft wird abgekühlt und das dadurch aus der Luftfeuchte entstehende Kondenswasser wird im Wasserbehälter gesammelt.




Die Luft erwärmt sich wieder, u.a. durch die Betriebstemperatur des Entfeuchters (Temperaturanstieg auf ca. + 5°C) und der optionalen zusätzlichen Erwärmung durch das integrierte Heizelement.



Dadurch, dass die Luft wiederholt durch den Entfeuchter strömt, wird die Luftfeuchtigkeit ständig reduziert. So ist eine schnelle, schonende Trocknung möglich. Der Entfeuchter kann ununterbrochen laufen oder durch einen eingebauten Hygrostaten gesteuert werden.

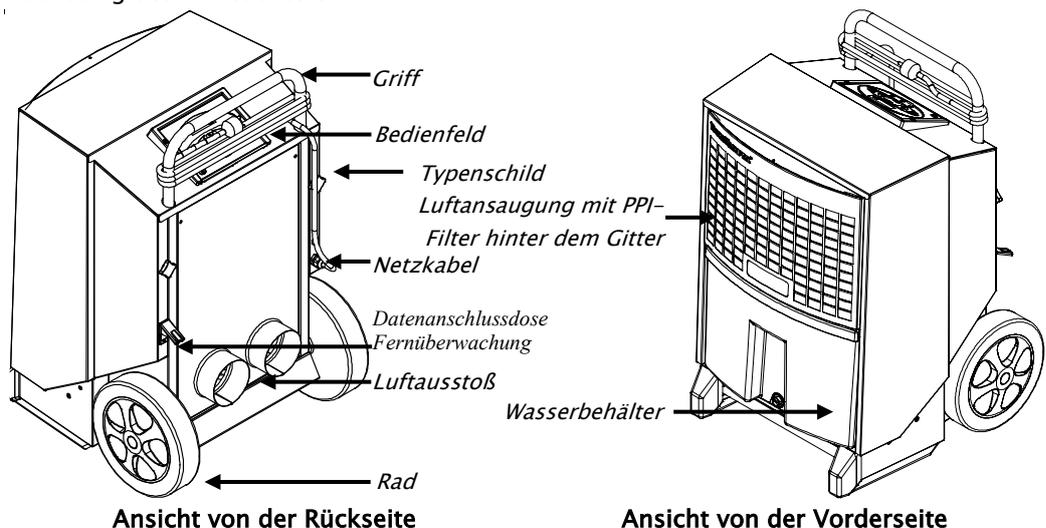**Abbildung** Abbildung des Entfeuchters:




Fortsetzung auf der nächsten Seite

## Produkt- und Funktionsbeschreibung, *Fortsetzung*

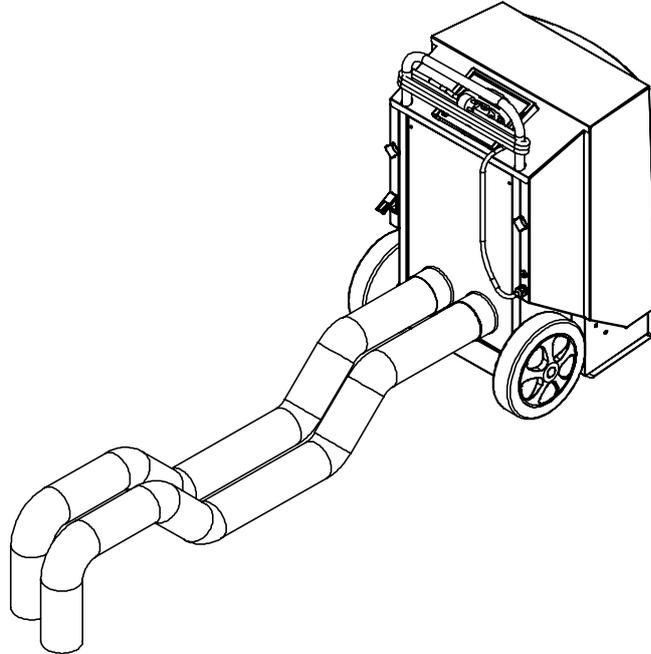---

### Kanalanschlüsse

Mit zwei Schläuchen (2 x 100 mm Durchmesser) am Fortluftanschluss; trockene, heiße Luft kann unter einer Oberfläche wie einem Fußboden geleitet werden. Dantherm empfiehlt den Anschluss von max. 5 Metern flexiblen Kanälen pro Anschlussstutzen.



de

---

### Heizelement

CDT 30S/40S verfügt über ein integriertes 1 kW-Heizelement. Bei Aktivierung des Elements wird der Entfeuchtungsvorgang beschleunigt. Siehe Seite 11 der Bedienungsanleitung für die Bedienung des Heizelements.

---

### Wasserbehälter


Das Kondenswasser sammelt sich im Behälter. Es kann aber auch mithilfe eines Schlauches mit Stutzen abgeleitet werden (Zubehör). Der Entfeuchter schaltet automatisch ab, wenn der Behälter voll ist. Zum Entleeren des Wasserbehälters siehe Bedienungsanleitung. Solange der Wasserbehälter nicht eingesetzt ist, kann der Entfeuchter nicht betrieben werden.

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

## Produkt- und Funktionsbeschreibung, *Fortsetzung*

### Bedienfeld

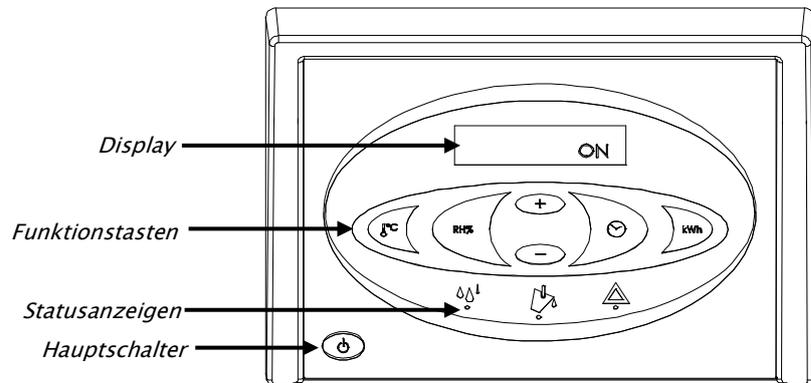Abbildung des Bedienfeldes:




### Funktionen

Hauptfunktionen:

- Manueller oder automatischer Betrieb (eingebauter verstellbarer Hygrostat).
- Anschlussdose für externen Hygrostaten.
- Anzeige von Temperatur, relativer Luftfeuchte, Betriebsstunden und kWh-Verbrauch.
- Betriebsstundenzähler und verbrauchte kWh ohne 230V-Anschluss.
- Einstellbarer Serviceintervallzähler.
- Bereitstellung zusätzlicher Wärme für höhere Entfeuchtungseffizienz.
- Zielgerichtete Entfeuchtung, z.B. zwischen Fußboden-Auflagen

Zur Bedienung siehe die Bedienungsanleitung in diesem Handbuch.
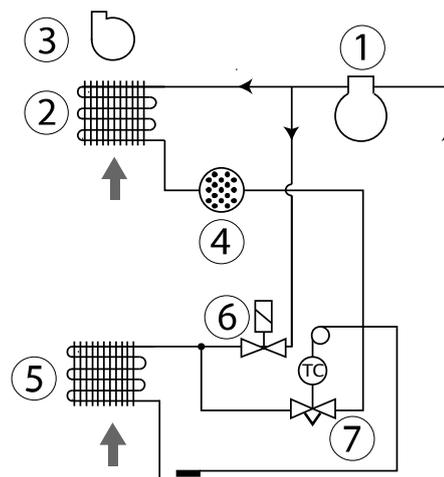
### Kühlkreislauf-Diagramm






Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
1	Kompressor	5	Verdampfer
2	Kondensator	6	Magnetventil
3	Ventilator	7	Thermostatisches Expansionsventil
4	Trockenfilter		

## Anweisung für Vorbereitung und Transport

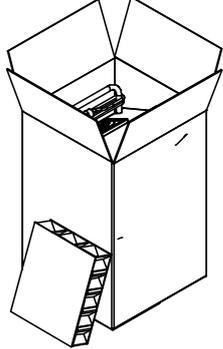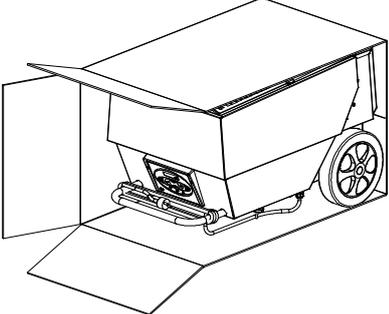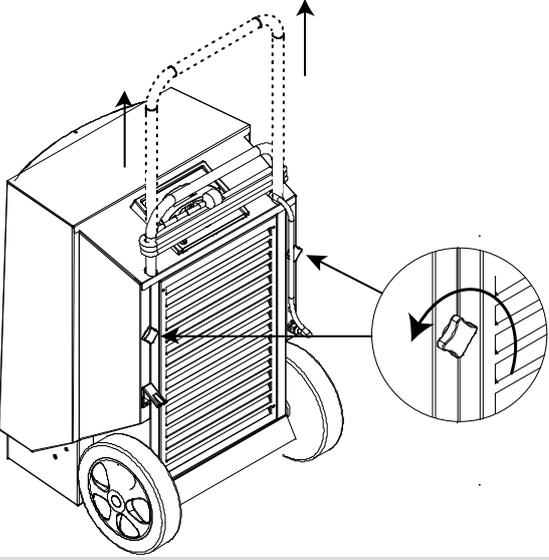**Einführung** In diesem Abschnitt wird erläutert, wie der Entfeuchter auszupacken und betriebsbereit zu machen ist, und wie das Gerät transportiert und gelagert werden sollte.

**Warnhinweis** Wurde der Entfeuchter liegend transportiert, muss er vor Inbetriebnahme mindestens 1 Stunde aufrecht gestanden haben.

**Auspacken** Beim Auspacken ist wie folgt vorzugehen:

Schritt	Maßnahme	Abbildung
1	Die Verpackung oben öffnen	
2	Den Karton waagrecht platzieren, sodass die Räder nach unten zeigen	
3	Das Gerät aus dem Karton nehmen	
4	Die Fingerschrauben lösen, den Griff in die gewünschte Höhe hochziehen, und die Fingerschrauben wieder anziehen	
5	Schutzfolie vom Bedienfeld entfernen	


Fortsetzung auf der nächsten Seite

## Anweisung für Vorbereitung und Transport, *Fortsetzung*
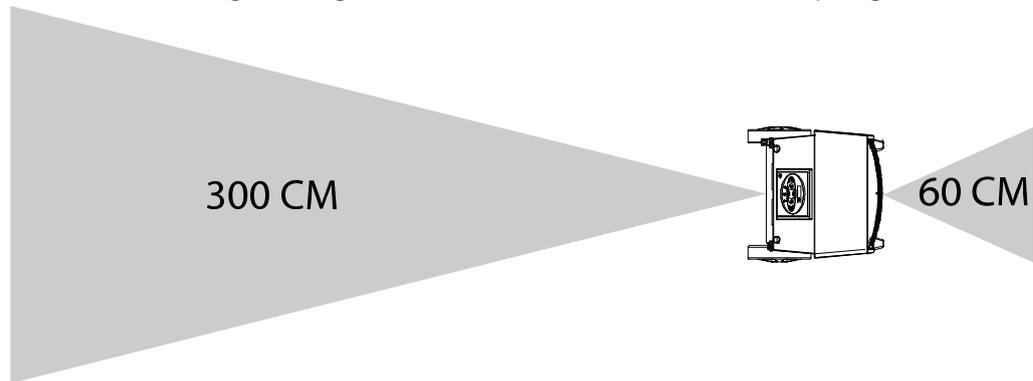
### Position

Platzieren Sie den Entfeuchter an einer Stelle mit guter Luftzirkulation, wobei der Mindestabstand von der Luftansaugseite 60 cm zur Wand und von der Luftausstoßseite 3 m betragen muss, wenn keine flexiblen Kanäle angebracht sind. Denken Sie auch daran:


- Die Lüftungsöffnungen während des Betriebs frei von Verstopfungen halten.



### Standortanforderungen

Da die Entfeuchter ein brennbares Kältemittel enthalten, müssen folgende Anforderungen an den Standort erfüllt sein:

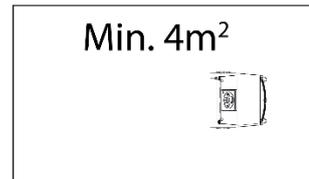- Das Gerät muss in einem Raum mit einer Bodenfläche größer als 4 m<sup>2</sup> installiert, betrieben und gelagert werden. Überprüfen Sie, ob es irgendwelche lokalen Vorschriften gibt, die Sie beim Installieren oder Lagern des Geräts beachten müssen.
- Das Gerät muss in einem gut belüfteten Bereich gelagert werden, wobei die Raumgröße der Raumfläche von 4 m<sup>2</sup> entsprechen muss.
- Das Gerät muss in einem Raum ohne dauerhaft aktive Zündquellen (zum Beispiel: offenes Feuer, eine in Betrieb befindliches Gasgerät oder ein in Betrieb befindlicher Elektro-Lufterhitzer) gelagert werden.



### Optimaler Betrieb

Stellen Sie sicher, dass der zu entfeuchtende Raum geschlossen ist und das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle, wie z.B. einem Heizkörper aufgestellt ist. Falls flexible Kanäle montiert sind, wird die Leistung erheblich beeinträchtigt, wenn diese länger als 5 Meter sind.

### Elektroanschluss

Das Gerät wird komplett mit einem 3,5 m langen Netzkabel geliefert und kann an jede Steckdose (230V, 50 Hz) mit einer 10 – 16A-Sicherung angeschlossen werden. Wenn der Stecker 3 Stifte inkl. PE-Anschluss hat, ist ein Steckeradapter (Zubehör – Artikel-Nr. 396249) zu verwenden.

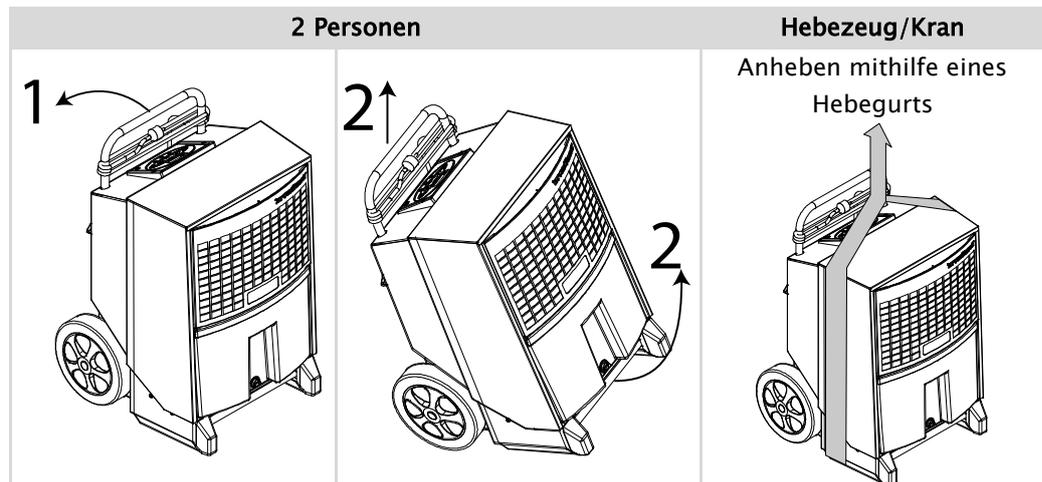
Warnhinweis: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Wartungsdienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahr zu vermeiden.

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

## Anweisung für Vorbereitung und Transport, *Fortsetzung*

### Transport oder Umsetzen des Entfeuchters

Das Gerät kann von zwei Personen oder mithilfe eines Krans an anderer Stelle aufgestellt werden. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:  
Die einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften bezüglich des Anhebens von Lasten sind zu beachten!



de

### Treppen

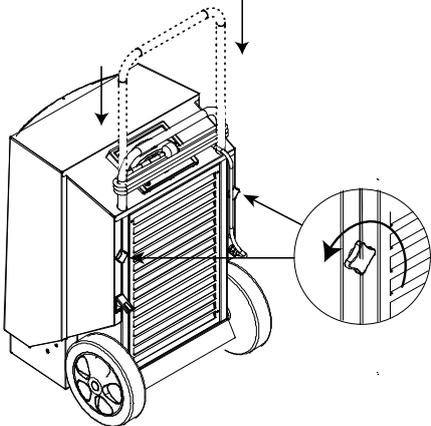
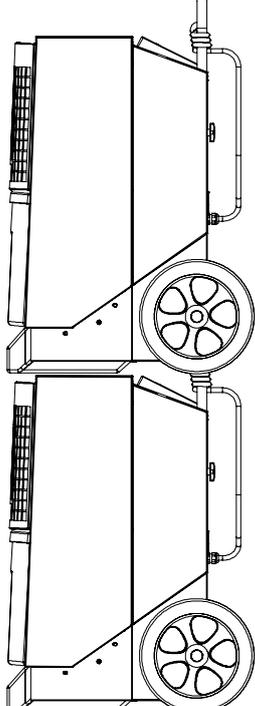
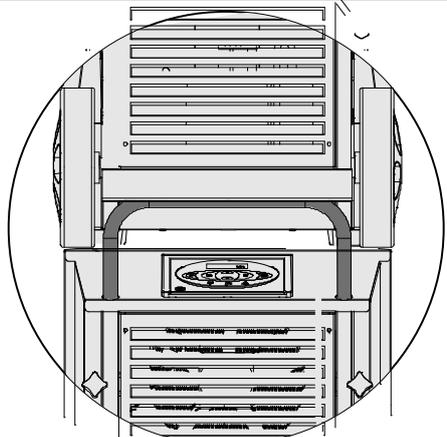
Die Räder sind so angebracht, dass das Gerät auch Treppen hinaufgezogen werden kann, ohne dass das Gehäuse oder die Treppe beschädigt wird.

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

## Anweisung für Vorbereitung und Transport, *Fortsetzung*

### Lagerung

Stapeln Sie nicht mehr als 2 Geräte übereinander.

Schritt	Abbildung
Griff eindrücken.	
Geräte stapeln.	
Darauf achten, dass das obere Radpaar auf dem Griff unten richtig aufliegt.	

## Bedienungsanleitung

### Ein-/Ausschalten und Betriebsstatus

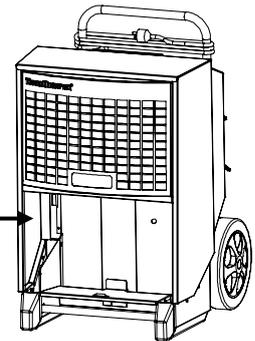
Die folgende Tabelle zeigt die Bedienung der Ein/Aus-Funktion und die Displaytexte

Taste	Display
	ON - Dauerbetrieb
	INT HYG ON - Betrieb wird durch internen Hygrostaten gesteuert
	INT HYG STOP, wenn der Sollwert des internen Hygrostaten erreicht ist
	EXT HYG ON - Betrieb wird durch externen Hygrostaten gesteuert
	EXT HYG STOP, wenn der Sollwert des externen Hygrostaten erreicht ist
	Ausschalten
	Die grüne LED zeigt aktive Entfeuchtung an.

### Bedienung des Heizelements

Das integrierte 1 kW-Heizelement wird aktiviert, indem der Schalter hinter dem Wasserbehälter auf 1 gestellt wird. Zur Deaktivierung auf 0 stellen.

Schalter hinter dem Wasserbehälter



Fortsetzung auf der nächsten Seite

## Bedienungsanleitung, *Fortsetzung*

### Bedienung des eingebauten Hygrostaten

Die folgende Tabelle zeigt die Bedienung der Hygrostatfunktionen und die Displaytexte

Schritt	Taste	Erklärung
Gedrückt halten		<b>HYG SET RHxxx%</b> – blinkt 5 Sekunden lang. Der Entfeuchter wechselt dann zum durch den internen Hygrostaten gesteuerten Betrieb mit Sollwert (wenn der Sollwert erreicht ist, erscheint auf dem Display: <b>INT HYG STOP</b> )
Drücken (wenn sie blinkt)		Drücken Sie kurz auf +/-, wenn sie blinkt, um den RH%-Wert einzustellen. Der neue Wert wird nach weiteren 5 Sekunden gespeichert, wenn die letzte Taste gedrückt wurde.
<b>HYG OFF</b>		
Gedrückt halten bis blinken		<b>HYG SET RHxxx%</b> – blinkt 5 Sekunden lang.
Drücken 1 x (wenn sie blinkt)		<b>HYG OFF</b> wird blinken. Die Einstellung ist nach 5 Sekunden gespeichert. Der Entfeuchter wechselt dann in den Dauerbetrieb.

### Bedienung eines externen Hygrostaten

Wenn ein externer Hygrostat angeschlossen wird, wechselt das Gerät automatisch zur Anwendung dieses Hygrostaten

Änderungen des Sollwertes sind von nun an am externen Hygrostaten durchzuführen.

(wenn der Sollwert erreicht ist, erscheint auf dem Display: **EXT HYG STOP**)

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

**Betriebsstundenzähler** Der eingebaute Betriebsstundenzähler registriert die Gesamtanzahl der Betriebsstunden (kann nicht zurückgestellt werden) und die Anzahl der Stunden bis zum nächsten Service, die geändert werden können. Der Servicestundenzähler ist bei Lieferung ausgeschaltet.

Schritt	Taste	Erklärung
Gedrückt halten		<b>SERVICE xxxxxh</b> – zeigt die Anzahl der Stunden bis zum nächsten autorisierten Service. Dieser Wert wird nach 5 Minuten Blinken automatisch gespeichert, und die Funktion wird aktiviert, falls sie dies nicht bereits ist. Wenn die Zeit für das Serviceintervall abgelaufen ist, erscheint auf dem Display <b>SERVICE</b> .
		Kurz +/- drücken, um einen neuen Serviceintervallwert einzugeben. Der neue Wert wird 5 Sekunden nach Drücken der letzten Taste gespeichert
<b>SERVICE OFF</b>		
Gedrückt halten bis blinken		<b>SERVICE xxxxxh</b> – zeigt die Anzahl der Stunden bis zum nächsten autorisierten Service.
Drücken 1 x (wenn sie blinkt)		<b>SET SERVICE OFF</b> – schaltet die Servicetimer-funktion ab. Der neue Wert wird 5 Sekunden nach Drücken der letzten Taste gespeichert


*Fortsetzung auf der nächsten Seite*



## Bedienungsanleitung, *Fortsetzung*

### Displaytexte

Die folgende Tabelle zeigt, wie die Betriebsinformationen bedient werden.

Taste	Erklärung
	<b>XX°C</b> – zeigt die aktuelle Raumtemperatur an
	<b>Actual RH%</b> – zeigt die aktuelle relative Luftfeuchte an
	<b>XX kWh</b> – zeigt den Gesamtenergieverbrauch an. Kann nicht zurückgestellt werden
	<b>xxxxh</b> – zeigt die Gesamtanzahl der Betriebsstunden des Geräts an. Kann nicht zurückgestellt werden

### Textanzeigen ohne Netzstrom

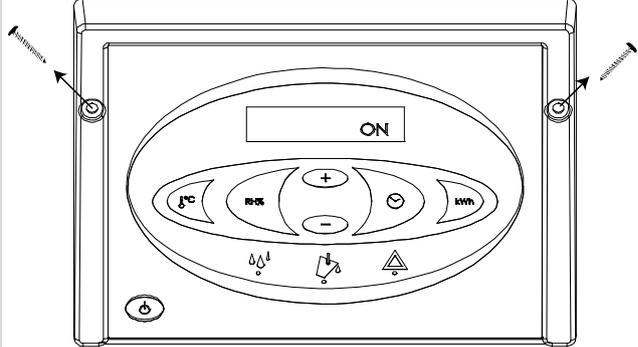
Das Gerät verfügt über eine eingebaute Batterie, die das Ablesen von Textanzeigen auch dann erlaubt, wenn keine Netzstromversorgung vorhanden ist. Ohne Netzstrom kann Folgendes abgelesen werden:

Taste	Erklärung
 gedrückt halten und  einmal drücken	Zeigt den Gesamtenergieverbrauch in kWh an
 gedrückt halten und  einmal drücken	Zeigt die Gesamtanzahl der Betriebsstunden des Entfeuchters an

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

## Bedienungsanleitung, *Fortsetzung*

**Austausch der Datenspeicher-Batterie** Wenn der Betriebsstundenzähler bei Trennung vom Netzstrom nicht mehr abgelesen werden kann, liegt dies wahrscheinlich an einer leeren Datenspeicher-Batterie. Vorgehensweise beim Austausch:



Maßnahme	
Warnhinweis vor dem Austausch der Batterie stets die Stromversorgung zum Gerät unterbrechen	
1	<p>Die Schrauben auf beiden Seiten des Bedienfeldes lösen und das Bedienfeld vorsichtig an der Oberkante anheben.</p> 
2	<p>Den Kabelbinder abschneiden, der die Batterie hält. Die Batterie austauschen und einen neuen, höchstens 2,5 mm breiten Kabelbinder verwenden. Nur Batterien vom Typ Alkaline AAA verwenden Abbildung der Leiterplatte mit Batterie im Schaltplan auf Seite 33.</p>

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*



## Bedienungsanleitung, *Fortsetzung*





**Fehlermitteilungen** Eine Übersicht möglicher Fehler, die einen normalen Betrieb unmöglich machen

Fehlermitteilung	Abbildung	Ursache	Abhilfe
Gelbes Licht an mittlerer LED mit Entleerungssymbol und <b>FULL</b> auf dem Display		Wasserbehälter voll	Für die Entleerung siehe Anleitung unten
Rotes Licht an rechter Warn-LED <b>HIGH TEMP</b> auf dem Display		Druck oder Temperatur im Hochdruckelement zu hoch	Filter und Entfeuchter auf Schmutz in den Luftwegen überprüfen
Rotes Licht an rechter Warn-LED <b>AMBIENT TEMP</b> auf dem Display		Raumtemperatur außerhalb des normalen Arbeitsbereiches	Den Entfeuchter im spezifizierten Temperaturbereich von 3°–32°C platzieren
Rotes Licht an rechter Warn-LED <b>SENSOR FAIL</b> auf dem Display. Einer der internen Sensoren ist defekt. Die +/- Tasten verwenden, um zwischen 3 möglichen Fehlern zu wechseln		<b>SENSOR FAIL</b>	
		1: <b>EVAP FAIL</b> Thermometer des Verdampfers defekt	Autorisierten Servicetechniker hinzuziehen
		2: <b>COND FAIL</b> Thermometer des Kondensators defekt	Autorisierten Servicetechniker hinzuziehen
		3: <b>ROOM FAIL</b> Eingebautes Raumthermometer defekt	Autorisierten Servicetechniker hinzuziehen
Rotes Licht an rechter Warn-LED <b>LP STOP</b> auf dem Display.		Undichte Stelle im Kühlkreislauf	Autorisierten Servicetechniker hinzuziehen

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

## Bedienungsanleitung, *Fortsetzung*

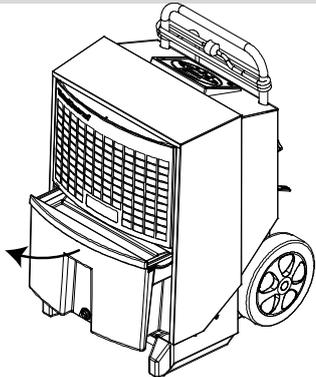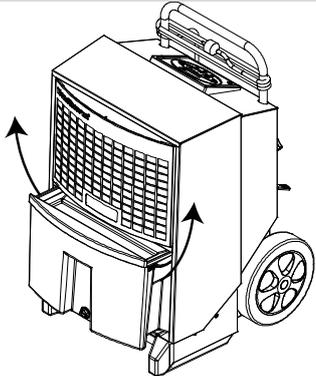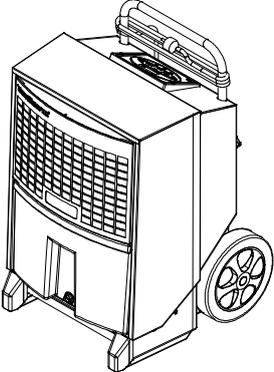**Entleeren des Wasserbehälters** Der Entfeuchter braucht zum Entleeren des Wasserbehälters nicht abgeschaltet zu werden. Er schaltet sich automatisch ab, wenn der Wasserbehälter entfernt wird. Die Entleerung ist wie folgt vorzunehmen:

Schritt	Maßnahme	Abbildung
1	Den Wasserbehälter am vorderen Griff zur Hälfte aus dem Gerät ziehen	
2	Seitlich in die Griffmulden des Wasserbehälters fassen und diesen aus dem Entfeuchter herausheben	
3	Den Wasserbehälter über den seitlichen Gießer entleeren	
4	Den Wasserbehälter wieder an seinen Platz setzen  <b>Wichtig:</b> Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter wieder ganz eingeschoben ist.	

de




## Zubehör
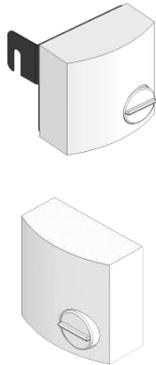
### Einführung

Nähere Einzelheiten zu den Zubehörteilen können von Dantherm angefordert werden.

### Liste

Es folgt eine komplette Liste für die CDT-Reihe mit Abbildungen, Beschreibung und Artikel-Nummer:

Zubehör	Abbildung	Beschreibung	CDT-Typ	Artikel-Nr.
Hygrostat		Mit einem angeschlossenen Hygrostat kann der Entfeuchter abhängig von der aktuellen Luftfeuchte automatisch betrieben werden		
		Hygrostate sind in zwei Ausführungen erhältlich:	Alle	396242
		Hygrostat mit 0,4 m Netzkabel, Klinkenstecker und Gerätehalterung	Alle	396241
		Hygrostat mit 3 m Kabel und Klinkenstecker		
Absperrhahn und Schlauchgewinde		Kugelventil, Messing Schlauchgewinde und Schlauchschelle	Alle	396243
Kondenswasserpumpe		Bei Verwendung einer Kondenswasserpumpe entfällt das Entleeren des Wasserbehälters	CDT 30/30S	075616
			CDT 40/40S/60	075617
Wandbeschlag		Mit dem Wandbeschlag kann der Entfeuchter an der Wand aufgehängt werden	CDT 30/30S	396247
			CDT 40/40S/60	396248
Dänischer Stecker mit Erdungsstift (Stecker-Typ K)		Adapter für kontinentale geerdete Stecker	Alle	396249

# Serviceanleitung

## Vorbeugende Wartung

---

### WARNHINWEIS

Im Interesse eines reibungslosen Betriebs muss der Entfeuchter regelmäßig gewartet werden.

Vor dem Service des Geräts stets die Stromversorgung unterbrechen!

Diese Produkt enthält ein brennbares Kältemittel. Vor dem Arbeiten am System folgende Sicherheitskontrollen durchführen, um das Brandrisiko auf ein Minimum zu reduzieren:

- Kein offenes Feuer
- Keine elektrischen Zündquellen (offene elektrische Kontakte)
- Keine mechanischen Zündquellen (Schleifprozesse)
- Kein brennbares Material in der Nähe des Arbeitsplatzes
- Gute Belüftung des Bereichs
- Das Vorhandensein von Kältemittel überprüfen

Sonstige Sicherheitsmaßnahmen:

- Techniker und andere, die vor Ort arbeiten, müssen in die Art der auszuführenden Arbeit eingewiesen werden.
- Der Bereich um den Arbeitsplatz muss abgetrennt sein.
- Stellen Sie ein „Rauchen verboten“-Schild um die Abtrennung auf.

Wenn an der Kältemittel-Ausrüstung oder sonstigen zugehörigen Teilen Heiarbeiten ausgefhrt werden mssen, muss man geeignete Feuerlschausrstung zur Hand haben:

- Trockenpulver
- CO<sub>2</sub>
- Wasserdampf
- Alkoholbestndiger Schaum

### Inspektion durch Benutzer (Checkliste)

Die Inspektions-Checkliste wurde fr Benutzer fr die vorbeugende Wartung entwickelt. Fr diesen Servicecheck sind keine besonderen Fhigkeiten erforderlich. Die Checkliste enthlt Informationen:

- welche Komponenten inspiziert werden mssen
- ber die Hufigkeit der Inspektion (**Jhrlich**, **Monatlich**, **Wchentlich**, **Tglich**)
- wie die Inspektion durchzufhren ist
- Kriterien fr die Akzeptanz oder Nichtakzeptanz

*Fortsetzung auf der nchsten Seite*



## Vorbeugende Wartung, *Fortsetzung*

---

**Jährliche Wartung  
oder Wartung nach  
Serviceintervall-  
Zähler**

Geben Sie den Entfeuchter nach Ablauf des Serviceintervalls oder mindestens einmal jährlich bei einer autorisierten Servicestelle ab.

Das Gerät wird dort sorgfältig gewartet und inspiziert, auf undichte Stellen im Kühlsystem und auf elektrische Sicherheit überprüft.

Dantherm bietet auch feste Servicekontakte mit einem 18-Punkte-Serviceprogramm. Für nähere Einzelheiten wenden Sie sich an den nächsten Dantherm-Vertragshändler. Kontaktieren Sie Dantherm und fragen Sie nach einer speziellen Checkliste für qualifizierte und autorisierte Fachkräfte.

---

**Ersatzteile**

Unseren Online-Shop mit Ersatzteilen für die CDT-Entfeuchter finden Sie auf [Dantherm.com](http://Dantherm.com).

---

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

## Vorbeugende Wartung, Fortsetzung

Checkliste (Benutzer)  
- Seite 1

Was ist zu tun?	Häufigkeit	Vorgehensweise	Kriterien	✓	÷	X
<b>Benutzerhandbuch:</b> Ist das Benutzerhandbuch in der lokalen Sprache vorhanden	T	Visuell	Akzeptanz: Benutzerhandbuch vorhanden			
<b>Kennzeichnung</b>						
Typenschild	J	Visuell	Akzeptanz: Kennzeichnungen sind lesbar.			
Artikel-Nr.	J	Überprüfen Sie, dass alle Kennzeichnungen lesbar und in originaler Form sind – ohne irgendwelche Beschädigungen oder Veränderungen.	Nichtakzeptanz: Die Kennzeichnungen müssen ersetzt werden, wenn sie beschädigt, verändert oder unlesbar sind.			
Inspektionskennzeichnung	J					
Warnhinweise	J					
<b>Elektrische Ausrüstung: Netzkabel</b>						
Stecker und Kabel	M	Visuell. Überprüfen Sie, dass Stecker und Kabel keine Beschädigungen oder Brüche auf-	Akzeptanz: Keine Beschädigungen oder Brüche von Steckern und Kabeln.			
PE-Stecker (Erdung)/ Adapter	M	Visuell Überprüfen Sie, dass der Stecker am Kabel zum Netzstecker passt.	Akzeptanz: Der Stecker passt zum Netzstecker oder ist mit einem Adapter versehen.			
<b>Elektrische Ausrüstung: Interne Verkabelung</b> (Achten Sie auf heiße Oberflächen! Entfernen Sie das Frontfiltergitter und überprüfen Sie die Kabel im Geräteinneren.)						
Montage	J	Visuell Überprüfen Sie, dass alle Verbindungen befestigt und korrekt an den Klemmen montiert sind.	Akzeptanz: Kabel stecken in Klemmen.			
Stecker und Kabel	J	Visuell Überprüfen Sie, dass Stecker und Kabel keine Beschädigungen oder Brüche auf-	Akzeptanz: Keine Beschädigungen oder Brüche von Steckern und Kabeln.			

## Vorbeugende Wartung, *Fortsetzung*

Checkliste (Benutzer)

- Seite 2

Was ist zu tun?	Häufigkeit	Vorgehensweise	Kriterien	✓	÷	X
Funktioniert der Betriebsstundenzähler?	J	Visuell	Akzeptanz: Entfeuchter starten, überprüfen, dass der Stundenzähler arbeitet.			
Funktioniert der MED-Zähler?	J	Visuell	Akzeptanz: Entfeuchter starten, überprüfen, dass der MED-Zähler die Leistungsaufnahme misst.			
Display	J	Visuell	Akzeptanz: Beleuchtung im Display. Display ist lesbar.			
<b>Gehäuse des Entfeuchters</b>						
Reinigung	M	Visuell	Akzeptanz: Sauber, frei von Öl und Schmutz.			
Freier Durchgang durch die Belüftungsöffnungen	M	Visuell	Akzeptanz: Die Lüftungsöffnungen sind frei von Staub und Schmutz.			
Verformungen, Risse oder Brüche	J	Visuell Messband	Akzeptanz: Verformung < 5 mm tief. Öffnung zwischen den Platten < 5 mm.			
Fixierung und Beschädigung des Handgriffs	J	Manuelle Überprüfung	Akzeptanz: Keine lösen oder fehlenden Schrauben. Keine offensichtlichen Beschädigungen am Handgriff. Der Handgriff lässt sich leicht nach oben und unten schieben. Der Handgriff kann nicht nach oben und unten geschoben werden, wenn die Rändelschrauben angezogen sind.			
Dichtungen	J	Visuell	Akzeptanz: Dichtungen sind komplett und weisen keine Risse auf.			
Visuelle Überprüfung der Räder	J	Visuell	Akzeptanz: Die Räder laufen frei - ohne Behinderung. Keine offensichtlichen Beschädigungen an der Lauffläche der Räder.			

## Vorbeugende Wartung, *Fortsetzung*

Checkliste (Benutzer)

- Seite 3

Was ist zu tun?	Häufigkeit	Vorgehensweise	Kriterien	✓	÷	X
Vorderes und rückseitiges Filtergitter (Funktion und Befestigung)	J	Visuell	Akzeptanz: Der Filter ist montiert. Das Luftausstoßgitter oder das Fortluftblech (S-Modul) ist montiert und mit 4 Schrauben fixiert. Die Gitter in den Fortluft-Löchern am CDT 30S und CDT 40S sind komplett und			
<b>Aufsameln des Wassers</b>						
Ist der Wasserbehälter in Ordnung?	J	Wasser einfüllen und überprüfen, dass kein Wasser aus dem Behälter läuft.	Akzeptanz: Keine Lecks			
Arbeitet der Schwimmer korrekt?	J	Der Wasserbehälter wird während des Betriebs entfernt. Der Entfeuchter muss abschalten.	Akzeptanz: Der Entfeuchter stoppt den Betrieb nach 10 sek. Nichtakzeptanz: Der Entfeuchter stoppt nicht und läuft weiter.			
Ist der Ablaufstutzen von der Tropfwanne in Ordnung?	J	Wasser einfüllen und überprüfen, dass kein Wasser aus dem Ablaufstutzen läuft.	Akzeptanz: Freier Durchgang durch den Ablaufstutzen.			
Arbeitet die Pumpe korrekt?	J	Wasser einfüllen, den Entfeuchter starten und überprüfen, dass die Pumpe anläuft und den Behälter entleert.	Akzeptanz: Die Pumpe läuft an und entleert den Behälter.			
<b>Steuerungstasten:</b> Start/Stopp	M	Zum Starten des Entfeuchters drücken und zum Ausschalten erneut drücken.	Akzeptanz für das Starten: Der Entfeuchter startet nach 2 sek. Akzeptanz für das Abschalten: Der Entfeuchter schaltet nach 2 sek ab.			



## Vorbeugende Wartung, *Fortsetzung*

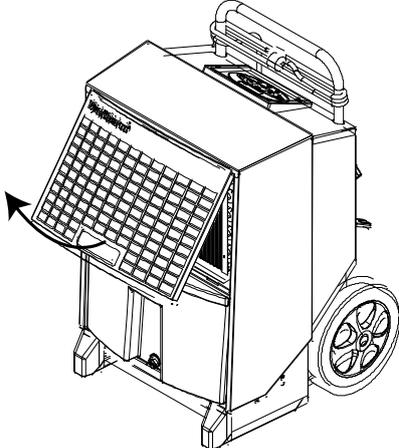

Checkliste (Benutzer)  
- Seite 4

Was ist zu tun?	Häufigkeit	Vorgehensweise	Kriterien	✓	÷	X
<b>Kühlkreislauf</b>						
Ist die Isolierung in Ordnung?	J	Visuell	Akzeptanz: Die Isolierung ist komplett und weist keine Löcher oder Risse auf.			
Lecks an Rohren	J	Sind die Rohre unbeschädigt und ohne Anzeichen auf Korrosion? Sammelt sich Öl am Boden des Compressors? Gibt es andere Anzeichen auf Lecks am Compressor oder im Kühlkreislauf?	Akzeptanz: Rohre sind unbeschädigt, ohne Korrosion oder Dellen. Kein Öl sammelt sich am Boden des Compressors.			
Funktioniert der Kühlkreislauf?	J	Entfeuchter starten und kontrollieren, dass die Oberflächen kalt werden.	Akzeptanz: Die Oberflächen werden kalt.			
Sind die Heiz-/Kühlflächen sauber?	J	Luftfilter entfernen und die Heiz-/Kühlflächen visuell überprüfen.	Schmutzige Oberflächen mit einer weichen Bürste reinigen.			
Sind die Lamellen ohne Beschädigungen?	J	Luftfilter entfernen und visuell überprüfen.	Verbogene Lamellen werden gerade gerichtet.			
<b>Lüftung</b>						
Sind die Ventilatoren sauber?	J	Visuell	Akzeptanz: Sauber, frei von Öl und Schmutz.			
Läuft der Ventilator frei - ohne Behinderung?	J	Visuell	Akzeptanz: Der Ventilator läuft frei - ohne Behinderung, wenn er mit der Hand gedreht wird.			
Sind die Filter sauber und ohne Beschädigungen?	J	Visuell	Akzeptanz: Sauber, frei von Öl und Schmutz.			

## Vorbeugende Wartung, *Fortsetzung*

### Monatliche Reinigung

Vorgehensweise für die monatliche Reinigung:

Schritt	Maßnahme	
1	Das Frontgitter durch Kippen öffnen	
2	Den Filter herausnehmen und mit lauwarmem Seifenwasser abspülen. Bei geringer Verschmutzung reicht Staubsaugen. Ist der Filter stark verschmutzt, sollte er ausgetauscht werden. Siehe Abschnitt über Ersatzteile	
3	Den Wasserbehälter reinigen	

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

## Vorbeugende Wartung, *Fortsetzung*

### Monatliche Reinigung, *Fortsetzung*

Schritt	Maßnahme	
4	<p>Die beiden Schrauben auf jeder Seite entfernen und die Haube um ca. 30° ankippen Die Haube abnehmen.</p> <p><b>WARNUNG:</b> Auf scharfe Kanten achten.</p>	<p>2x</p>
5	<p>Die Verdampferfläche mit einer weichen Bürste, einem Staubsauger oder mit Druckluft reinigen.</p> <p>Danach Haube und Wasserbehälter wieder einsetzen.</p> <p><b>WARNUNG:</b> Auf scharfe Kanten achten.</p>	
6	<p>Bei Durchführung der monatlichen Wartung <b>NICHT</b> den Serviceintervallzähler dieser Einheiten zurückstellen</p>	

## Fehlersuche und -behebung

**Fehlersuche und -behebung** Zur Suche und Behebung eines Problems oder Fehlers ist nach dieser Tabelle vorzugehen:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfeuchter startet nicht</li> <li>• Display nicht eingeschaltet</li> </ul>	Stecker nicht an Netzsteckdose angeschlossen	Überprüfen, ob der Entfeuchter an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die Netzsteckdose gegebenenfalls mit einem anderen elektrischen Gerät überprüfen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfeuchter startet nicht</li> <li>• Grüne Kontrolllampe leuchtet nicht</li> <li>• <b>HYG STOP</b> wird auf dem Display angezeigt</li> </ul>	Das Hygrostat hat einen Luftfeuchtwert gemessen, der unter dem Sollwert liegt, und das Gerät zur Energieeinsparung abgeschaltet.	Sollwert des Hygrostaten verringern oder zu manuellem Betrieb wechseln. Siehe Abschnitt über Bedienung des eingebauten Hygrostaten auf Seite 12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelbe Kontrolllampe leuchtet</li> <li>• Display zeigt <b>Full</b></li> </ul>	Behälter voll oder Pumpe (Zubehör) blockiert	Wasserbehälter entleeren oder Pumpenblockade beseitigen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rote Kontrolllampe leuchtet</li> </ul>	Fehler, der zur Betriebsunterbrechung führt	Siehe Tabelle zur Bedienungsanleitung auf Seite 16 über Fehlermitteilungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfeuchter läuft</li> <li>• Grüne Kontrolllampe leuchtet</li> <li>• <b>SERVICE</b> blinkt im Display</li> </ul>	Zeit für Serviceintervall abgelaufen	Das Produkt wie im Abschnitt über den Serviceintervallzähler angegeben warten
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfeuchter läuft</li> <li>• Wenn RH% aktiviert wird, erscheint im Display <b>SENSOR FAIL</b></li> </ul>	RH%-Sensor defekt	RH%-Sensor austauschen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kWh und Betriebsstunden werden ohne Netzstrom nicht angezeigt</li> </ul>	Datenspeicher-Batterie leer.	Batterie austauschen. Siehe Seite 15

### Hinweis:

- Falls die Maschine nicht ordnungsgemäß läuft, unverzüglich abschalten!
- Bevor Sie mit der Fehlersuche und -behebung beginnen, warten Sie eine Minute, da die Elektronik das Gerät aus Sicherheitsgründen abgeschaltet haben könnte

### Zusätzliche Hilfe

Wenn der Entfeuchter nicht wieder startet, wenden Sie sich an Ihren Dantherm-Vertragshändler. Dies gilt auch für den Fall, dass die Maschine läuft, ohne Wasser abzuscheiden. Wahrscheinlich ist der Kühlkreislauf defekt, weshalb ein Servicetechniker hinzugezogen werden muss



## Entsorgung

### Warnhinweis

Das Gerät ist für langjährigen Betrieb ausgelegt. Wenn es entsorgt werden soll, hat dies gemäß aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften in umweltschonender Weise zu erfolgen.

### Kältemittelbatterie

Diese Produkt enthält ein brennbares Kältemittel.

Vor der Entsorgung das Kältemittel gemäß nachstehender Vorgehensweise entleeren:

Handlung	
1	Das System elektrisch isolieren.
2	<p>Vor dem Beginn der Arbeiten ist sicherzustellen, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ggf. mechanische Hilfseinrichtungen für die Handhabung von Kältemittelzylindern zur Verfügung stehen.</li> <li>• die gesamte persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung steht und korrekt verwendet wird.</li> <li>• der Rückgewinnungsprozess kontinuierlich von einer kompetenten Person überwacht wird.</li> <li>• Rückgewinnungsausrüstung und Zylinder der geeigneten Norm entsprechen.</li> </ul>
3	<p>Verwenden Sie nur entsprechende Kältemittelrückgewinnungszylinder und stellen Sie sicher, dass sie auf einer Waage stehen, ehe die Rückgewinnung stattfindet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mischen Sie keine Kältemittel in Rückgewinnungsgeräten und vor allem nicht in Zylindern.</li> </ul>
4	<p>Starten Sie die Rückgewinnungsmaschine und bedienen Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zylinder nicht zu voll machen. (Nicht mehr als 80 % der möglichen Flüssigkeitsfüllmenge).</li> <li>• Den maximalen Arbeitsdruck des Zylinders nicht überschreiten, auch nicht zeitweise.</li> </ul>
5	<p>Wenn die Zylinder korrekt gefüllt sind und der Prozess abgeschlossen ist, einen Aufkleber anbringen, dem zu entnehmen ist, dass das System:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stillgelegt ist</li> <li>• kein Kältemittel mehr enthält</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Ausrüstung mit Aufklebern versehen ist, denen zu entnehmen ist, dass die Ausrüstung ein brennbares Kältemittel enthält</li> </ul> <p>Der Aufkleber muss vom verantwortlichen Techniker datiert und unterschrieben werden.</p>
5	Stellen Sie sicher, dass die Zylinder und die Ausrüstung umgehend vom Standort entfernt werden und alle Absperrventile an der Ausrüstung geschlossen sind.
6	<p>Rückgewonnenes Kältemittel muss zurück an den Kältemittellieferanten gehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückgewonnenes Kältemittel nicht in eine andere Kälteanlage einfüllen, es sei denn es wurde gereinigt und überprüft.</li> </ul>


*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

## Entsorgung, *Fortsetzung*

### **Batterien/ Elektronik**

Elektrische und elektronische Geräte und deren Batterien enthalten Stoffe, Komponenten und Substanzen, die der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden können, wenn der Abfall nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden können, sondern getrennt gesammelt werden müssen.



Für Sie als Verbraucher ist wichtig, dass Sie verbrauchte Batterien an einer zugelassenen Sammelstelle abgeben. Dadurch tragen Sie dazu bei, dass die Batterien den gesetzlichen Vorschriften entsprechend recycelt werden und nicht unnötig die Umwelt schädigen.

## Appendix

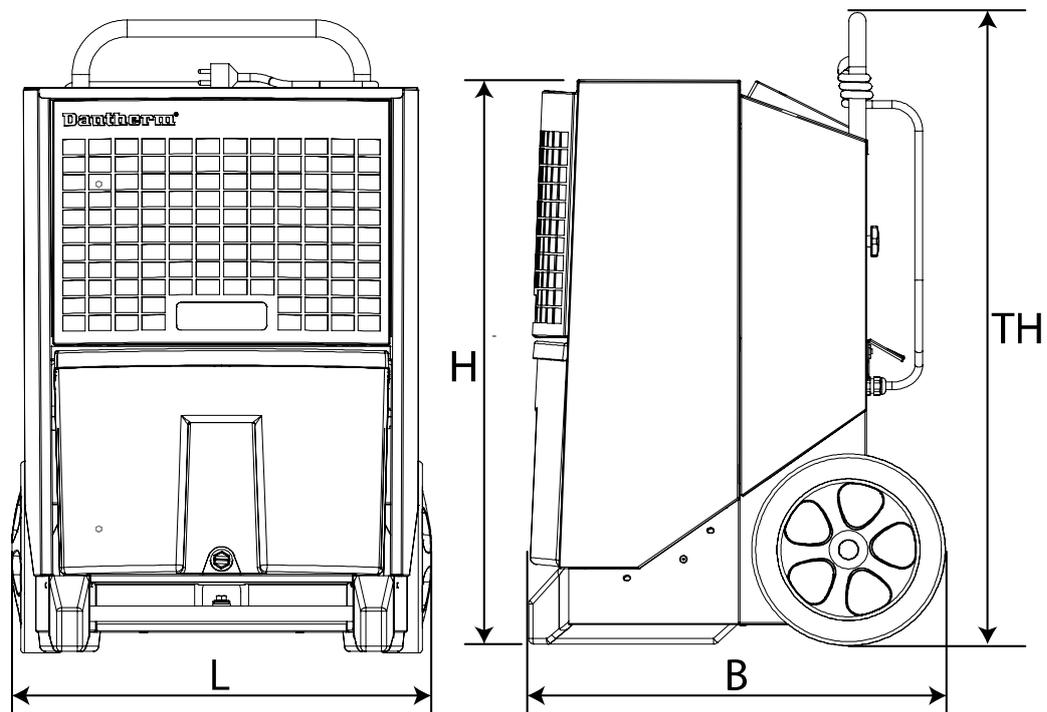
### Technische Daten

**Allgemeine Daten** Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen technischen Daten:

Data	unit	CDT 30S	CDT 40S
Arbeitsbereich – Feuchte	%RH	40–100	
%RH-Hysterese	%RH	4	
Arbeitsbereich – Temperatur	°C	3–35	
Netzstromanschluss	V/Hz	1N 230+PE/50	
Kanalanschlüsse	mm	Ø100	
Max. Amperebelastung	A	7.9	8.4
Max. Effektverbrauch mit Heizelement	kW	1.8	1.9
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	350/300*	560/460*
Kühlmittel	–	R454C	
Kühlmittelfüllung	kg	0.41	0.45
GWP (Global Warming Potential)	–	146	
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	l	7.0	14.0
Schalldruckpegel in 1 m Abstand	dB	60**	62**
Gewicht	kg	34	42
Schutzklasse	IP	x4	
Filter	PPI	15	
kWh-Genauigkeit	%	±5 %	
*) Freiblasen/durch 5m-Schlauch. **) Mit Luftschläuchen montiert			

## Abmessungen

Abbildung



de

	CDT 30S MK III	CDT 40S MK III
L	426 mm	542 mm
B	506 mm	539 mm
H	650 mm	736 mm
TH	1016 mm	1190 mm

## Konformitätserklärung

---

**EU-Konformitäts-  
Erklärung**



Dantherm, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive erklärt hiermit, dass die nachstehend genannten Luftentfeuchter:

Typ: CDT 30, CDT 40, CDT 60, CDT 90 MKIII  
Nr.: 351110, 351112, 351114, 351115

- - den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie
2014/30/EU	EMV-Richtlinie
2011/65/EU	RoHS-Richtlinie (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)
1907/2006/EG	REACH-Verordnung

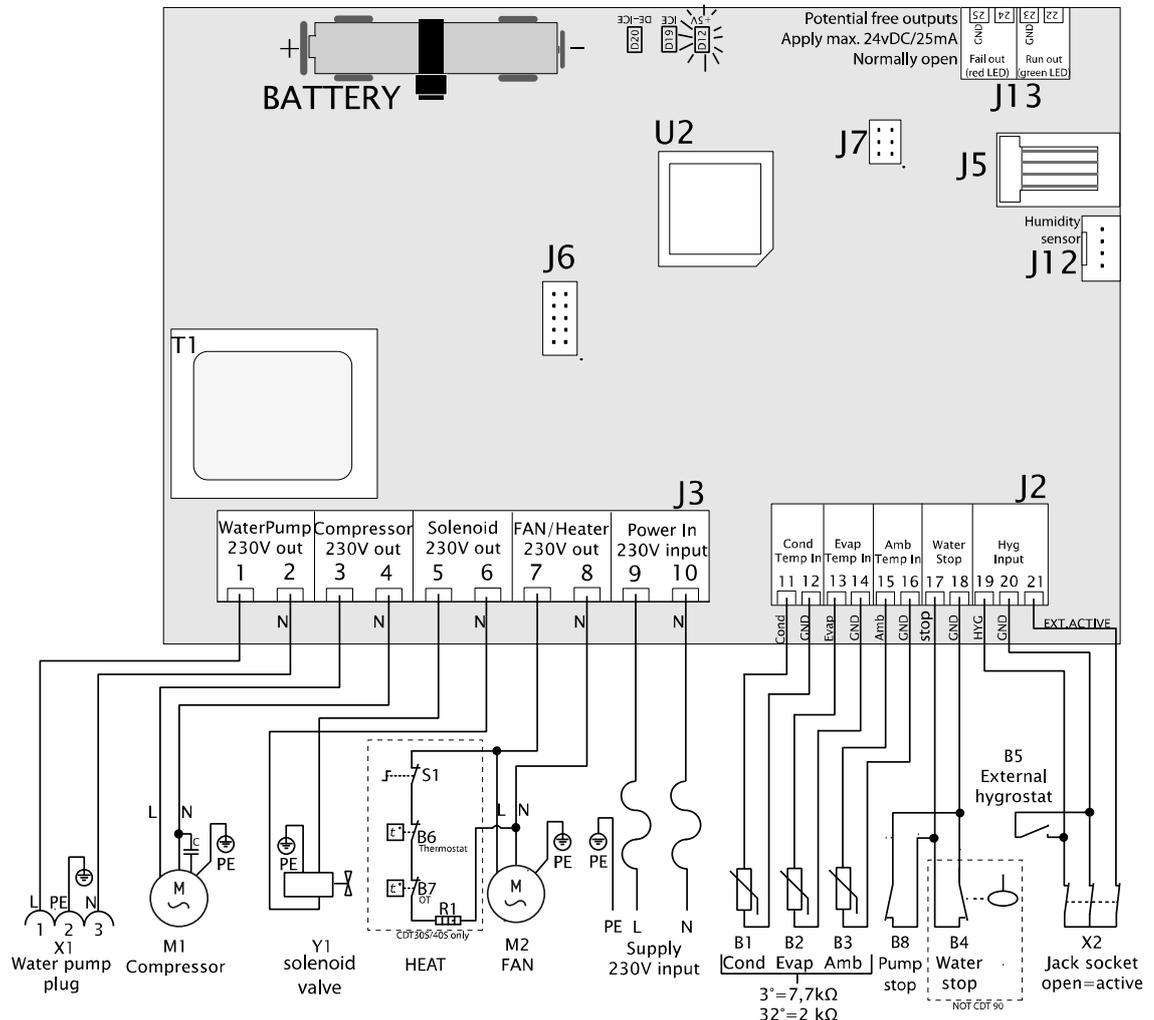
- sowie in Übereinstimmung mit folgenden harmonisierten Normen hergestellt wird:

DS/EN ISO 12100:2010	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze
EN 60335-1:2012	Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Sicherheit - Teil 1
EN 60335-2-40:2003	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-40
EN 60335-2-40: A1 2006	Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Sicherheit - Teil 2-40
EN 378-1:2016	Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen - Teil 1
EN 378-2:2016	Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen - Teil 2

---

# Schaltplan

## Diagramm



Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
B1	Temperatursensor für die Kondensatorfläche	J6	Nicht in Gebrauch
B2	Temperatursensor für die Verdampferfläche	J7	Werkseinstellungen
B3	Umgebungstemperatursensor	J12	Interner Hygrostat
B4	"Voller Wasserbehälter"-Sensor	J13	Zusätzlicher Ausgang
B5	Externer Hygrostat (Zubehör)	M1	Kältekompressor
B6	Thermostat (nur 30S/40S)	M2	Ventilatormotor
B7	Übertemperatur (nur 30S/40S)	R1	Heizelement (nur 30S/40S)
B8	Externer Pumpenalarm (Zubehör)	S1	Heizelement ein/aus (nur 30S/40S)
D12	LED +5V DC-Stromversorgungskontrolle	T1	Transformator
D19	LED Eis an Verdampferfläche	U2	CPU
D20	LED Enteisung aktiviert	X1	Stopfen für die Wasserpumpe
J2	Niederspannungsanschlüsse	X2	Klinkenstecker für externen Hygrostaten
J3	230V-Anschlüsse	Y1	Magnetventil
J5	Nicht in Gebrauch		

## Index

Abbildung .....	4	Geräte stapeln .....	10
Abmessungen .....	31	Heizelement .....	5; 11
Austausch der Datenspeicher-Batterie .....	15	Kanalanschlüsse .....	5
Bedienfeld .....	6	Kontrolllampe.....	27
Betriebsstundenzähler.....	13	Kühlkreislauf .....	6
Displaytexte .....	14	Lagerung .....	7
Ein/Aus .....	11	Position .....	8
eingebauter Hygrostat.....	12; 27	Schaltplan.....	33
Elektroanschluss .....	8	Steckdose.....	8
entleeren.....	28	Stecker .....	27
Entsorgung .....	29	Technische Daten .....	30
Fehlermitteilungen .....	16	Textanzeigen ohne Netzstrom.....	14
Fehlersuche und -behebung .....	27	Transport .....	7
Funktionsbeschreibung .....	4	Wartung.....	19



**Dantherm A/S**  
Marienlystvej 65  
7800 Skive  
Denmark

[support.dantherm.com](http://support.dantherm.com)



053326

---

Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes (en)

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer (da)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten (de)

Dantherm n'assume aucune responsabilité pour erreurs et modifications éventuelles (fr)

