


Schaltplan RAS-4-6HR-NC-P-2E

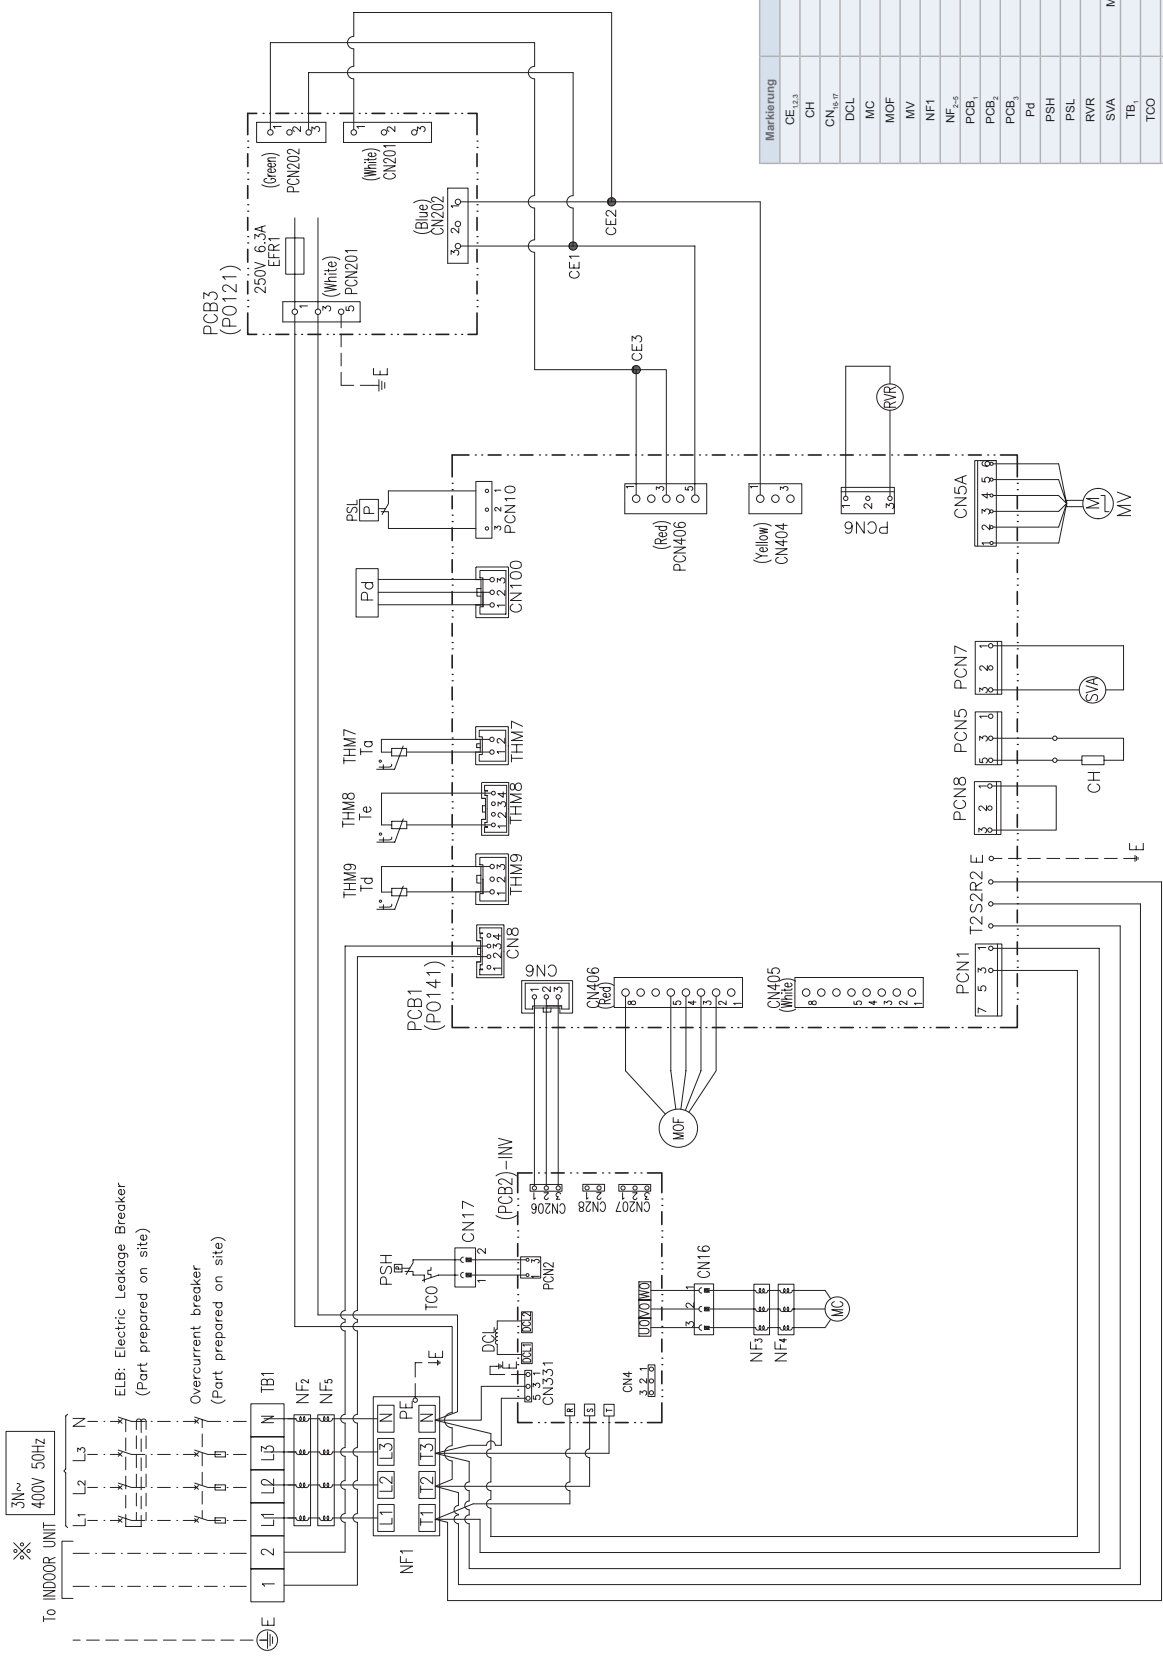

※ 3N~ 400V 50Hz
 To INDOOR UNIT

ELB: Electric Leakage Breaker
 (Part prepared on site)

Overcurrent breaker
 (Part prepared on site)

Markierung	NAME
CE _{1,2,3}	Abschluss-Stecker
CH	Kurbelgehäuseheizung
CN _{16,17}	Luftanschlässe
DCL	Drosselspule
MC	Elektronmotor (für den Kompressor)
MOF	Elektronmotor (für den Außenlüfter)
MV	Elektronisches Expansionsventil
NF ₁	Stromschützfilter (Leiterplatte)
NF ₂₋₅	Störschutzfilter (Ferritring)
PCB ₁	PCB für Steuerung
PCB ₂	PCB für Inventar
PCB ₃	PCB für Lüfter
Pd	Drucksensor (Außenluftseite)
PSH	Hochdruckunterbrechvorrichtung
PSL	Niederdruckschalter (zur Steuerung)
RVR	Var-Wegventilschule
SVA	Magneventilschule (für Hoch-/Niederdruckbypass)
TB ₁	Anschlussleiste
TCO	Thermische Abschaltung
THM ₇₋₉	Thermistor